ГОСТ 8194-75. Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75

Интернациональное название:

The plates of spike fastening for railway P65 and P75 rails. Design and dimensions.

1. Настоящий стандарт распространяется на подкладки Д65 и СД65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75.
2. Подкладки СД65 применяются в конструкциях железнодорожного пути, где не требуется наклон рельсовых нитей.
3. Конструкция и размеры подкладок Д65 должны соответствовать указанным на черт. 1, подкладок СД65—на черт. 2.

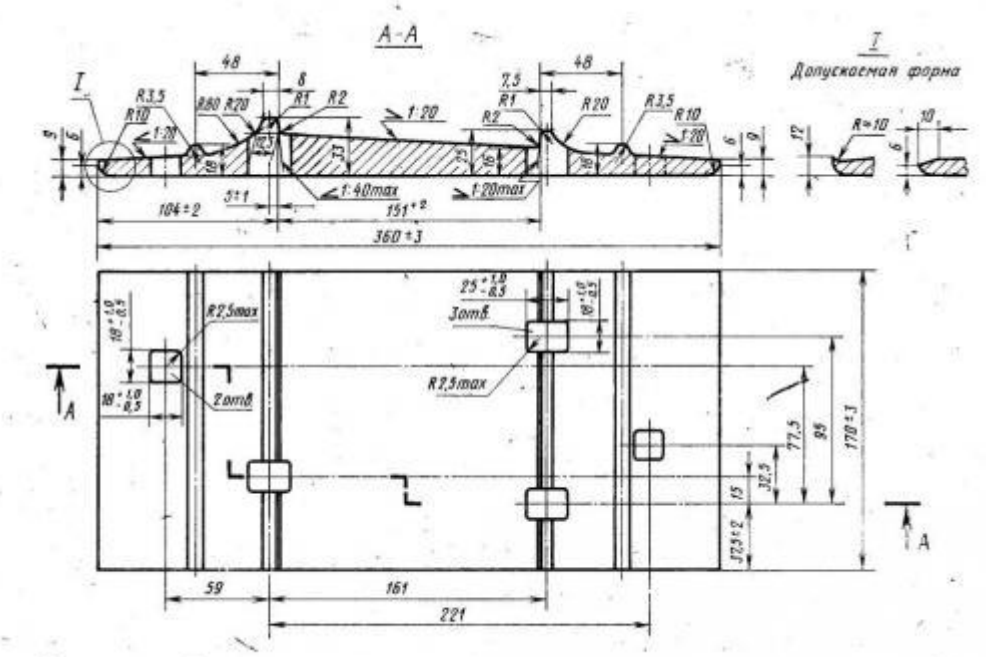

Размеры отверстий указаны со стороны продавливания.

Черт. 1

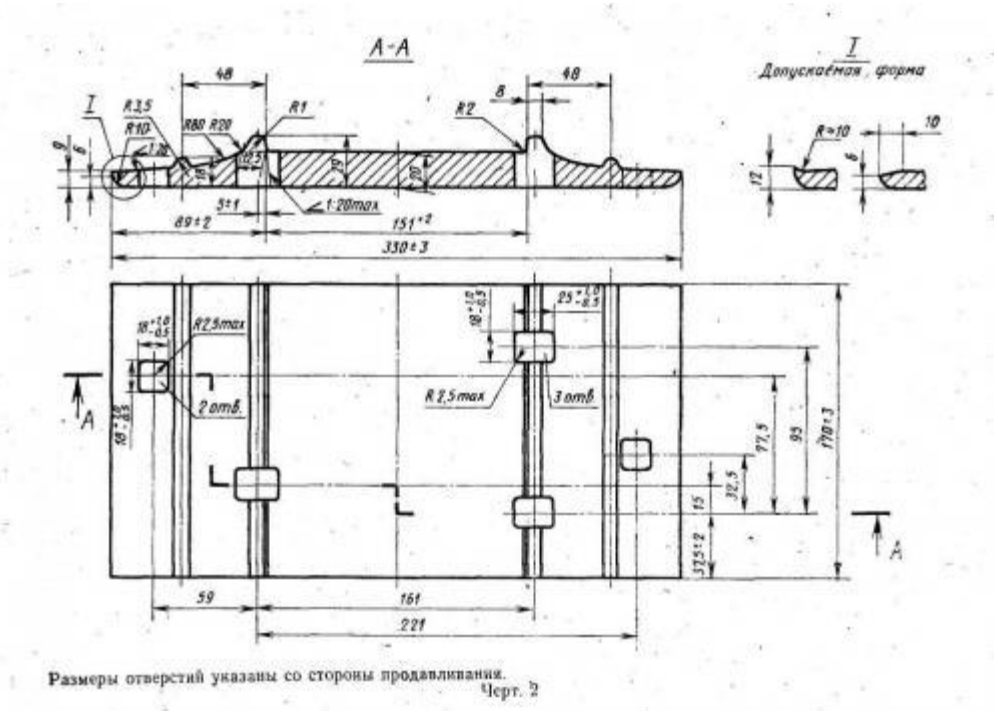

Черт. 2

Условное обозначение прокладки Д65:

Подкладка Д65 ГОСТ 8194—75

То же, подкладки СД65:

Подкладка СД65 ГОСТ 8194—75

4. Технические требования и материал — по ГОСТ 3280—72.
5. Масса подкладок указана в справочном приложении к настоящему стандарту.
6. Радиусы закруглений, не указанные на чертежах, выполняются размером 2—6 мм.
7. Предельные отклонения по толщине подкладки не должны превышать ±1 мм, а по расстоянию между осями отверстий — ±0,5 мм.
8. Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, в готовых подкладках не контролируются, но должны обеспечиваться технологией. В случае их проверки предельные отклонения не должны превышать ± 1 мм.

Площадь сечения проката и масса подкладок

Условное обозначение подкладок	Площадь сечения профиля, $см^2$	Масса, кг	
		1 м проката	одной подкладки
Д65	59,57	46,94	7,66
СД65	56,24	44,14	7,22

Масса подкладок определена исходя из номинальных размеров и относительной плотности стали 7,85.
Пункт 1. Заменить обозначение: «и СД65» на «СД65 и ДН65».
Стандарт дополнить пунктом — 2а (перед п. 2): «2а. Подкладки Д65 и ДН65 применяются в рельсовых скреплениях на деревянных шпалах и брусьях и обеспечивают наклон рельсовых нитей внутрь колеи».
Пункт 2 дополнить абзацем и чертежом — 3: «Подкладки ДН65 применяются на кривых участках пути».
Пункт 3 дополнить словами: «подкладок ДН65 — на черт. 3»; чертежи 1, 2. Заменить размер: 12 на 13.
Условное обозначение дополнить словами:

«То же, подкладки ДН65:
Подкладка ДН65 ГОСТ 8194—75».
Пункт 4. Исключить слова: «и материал».
Пункт 7 дополнить словами: «по непараллельности и неперпендикулярности осей отверстий по отношению к ребордам и на уклон верхней поверхности подкладок ± 1°».
Пункт 8. Исключить слова: «В случае их проверки предельные отклонения не должны превышать ± 1 мм».
Приложение. Таблицу дополнить обозначением подкладки — ДН65:

Условное обозначение подкладок	Площадь сечения, профиля, $см^2$	Масса, кг	
		1 м проката	одной подкладки
ДН65	60,70	47,64	7,83

последний абзац. Исключить слово: «относительной»; заменить значение:. 7,85 на 7850 кг/$м^3$.

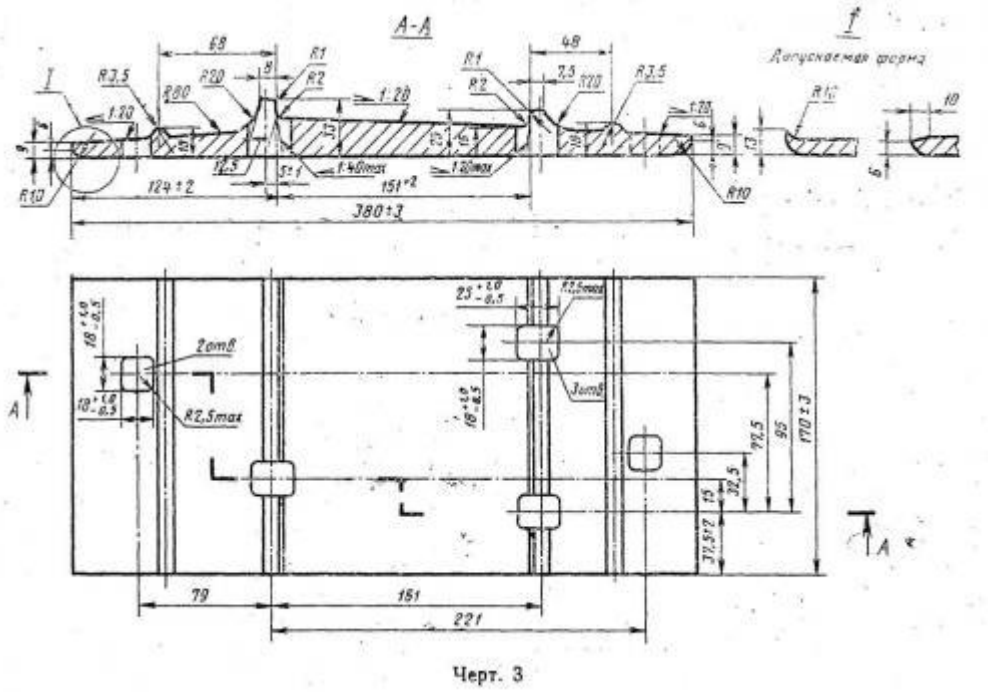

Черт. 3

Обратите внимание:
Вся информация, предоставленная на данной странице взята из открытых источников. Владельцы сайта не несут ответственности, ни в каком виде, за возможные неточности и опечатки.